





No. DE INFORME: MIL-739/23

### INFORME DE RESULTADOS

EMPRESA: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.  
 ATENCION A: BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA  
 DIRECCION: SALINAS DE GORTARI, S.N., COL. VOLUNTAD Y TRABAJO, REYNOSA, TAMAULIPAS.  
 TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE SIMPLIFICADA  
 LUGAR DE MUESTREO: PLANTA BENITO JUAREZ  
 MUESTRA: MUESTRA TRANSPARENTE  
 CODIGO DE MUESTRA: AGU23-0396  
 MUESTREADO POR: Amulfo Luis Palacios Garcia  
 REFERENCIAS DE MUESTREO: MU-PT-06  
 PERIODO DE ANALISIS: 05 DE ABRIL DE 2023 AL 18 DE ABRIL DE 2023  
 PLAN DE MUESTREO: 040423  
 FECHA DE MUESTREO: 04 DE ABRIL DE 2023  
 FECHA DE RECEPCION: 05 DE ABRIL DE 2023

PARÁMETRO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	RESULTADO	ANALISTA	AA
Bromodiclorometano <sup>m</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.0169	C	5
Bromoformo <sup>m</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.0205	C	5
Cloroformo (Triclorometano) <sup>m</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.0121	C	5
Dibromoclorometano <sup>m</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.0400	C	5
Trihalometanos totales <sup>m</sup>	CÁLCULO	mg/L	0.0896	C	5

NOTAS:  
 -INTERPRETAR EL PUNTO(.) COMO UN SIGNO DECIMAL DE ACUERDO A LA NOM-008-SCFI-2002  
 ALCANCE ACREDITADO (AA):  
 -5 DETERMINACIONES REALIZADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO CON LA ACREDITACIÓN No. A-1337-124/21.

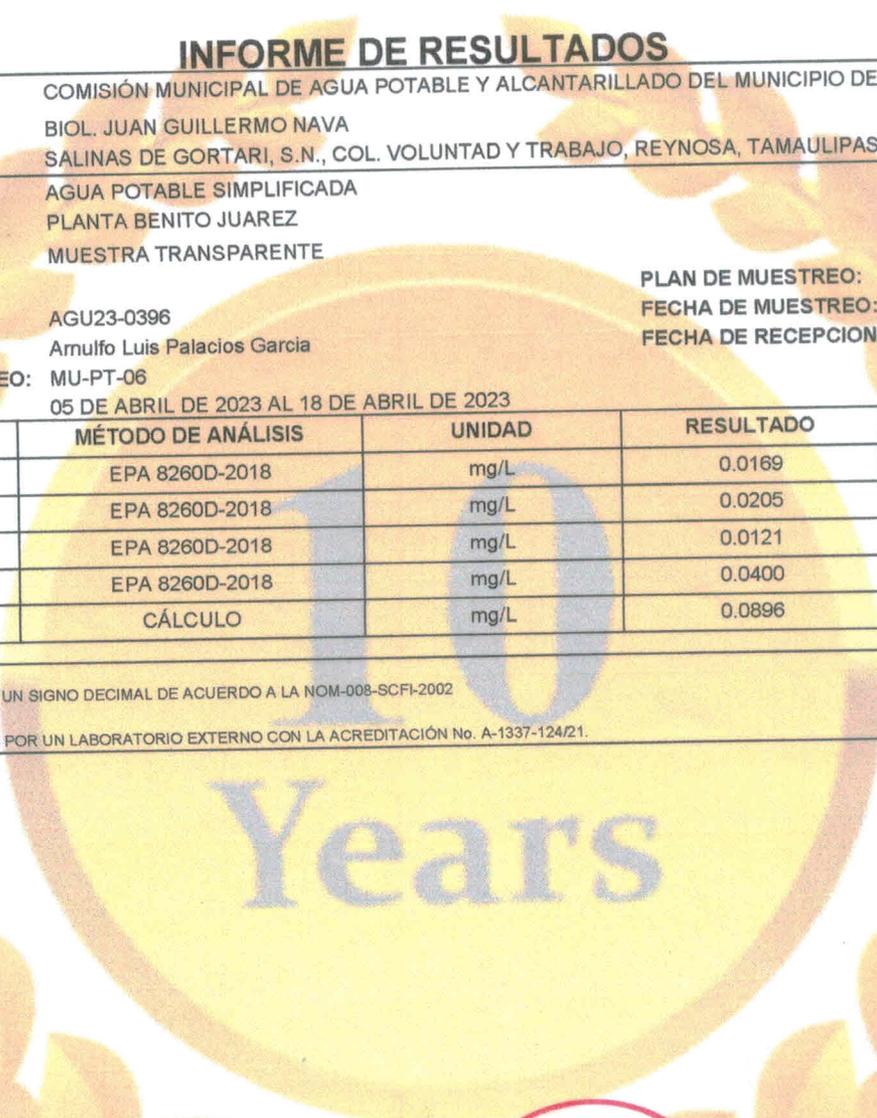

FECHA DE EMISION: 20 DE ABRIL DE 2023

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO  
 ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO  
 TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE MILAI, S.C.

Pág. 1/1

CODIGO	EDICION
GC-PA-04F-1	3