

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANALISIS FISICOQUÍMICOS  
AGUA CRUDA  
OCTUBRE 2019


COMAPA  
05 NOV 2019  
REYNOSA  
COMISIÓN TECNICA  
Firma

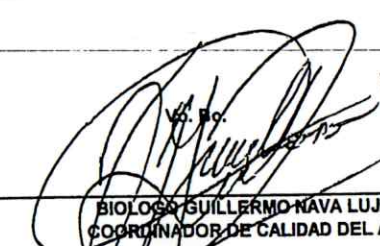
RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	NOM-127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	11.8	11.0	11.9	11.1	8.5	11.1	12.8	12.1	11.8	9.6	9.5	11.3	11.8	10.1	11.2	13.8	12.8	13.0	13.6	11.5	13.0	11.8	13.4	5 NTU.	11.7
P.H.	7.8	7.7	7.7	8.0	7.5	7.4	7.4	7.7	7.6	7.6	8.0	7.7	7.8	7.8	7.2	7.7	8.0	7.6	6.7	8.2	7.7	7.7	7.7	6.5-8.5	7.7
ALCALINIDAD TOTAL	64	98	90	110	76	83	69	108	106	106	100	136	100	98	98	100	104	116	120	132	98	154	126		104.0
DUREZA TOTAL	300	298	242	310	264	282	132	260	286	286	316	280	268	242	282	294	324	272	294	218	286	290	266	500 MG/L	273.6
CLORUROS	212	193	172	175	169	172	176	156	180	157	180	194	160	160	175	174	246	168	181	160	176	177	185	250 MG/L	178.2
DUREZA DE CALCIO	170	182	132	166	196	155	132	160	190	156	190	208	188	152	170	214	180	198	166	186	212	246	234		181.9
D. DE MAGNESIO	130	116	140	144	68	127	140	100	180	130	126	72	80	90	112	80	180	74	128	32	74	44	32		104.3
SDT	630	624	574	559	570	578	562	484	106	587	575	632	479	457	663	658	551	818	598	727	469	616	621	1000 MG/LT	571.2

CONAGUA  
COMISION NACIONAL DEL AGUA  
6 NOV 2019  
REYNOSA  
ORGANISMO DE CUENCA PO BRAVO  
RESIDENCIA GENERAL  
PROGRAMA FRONTERA NORTE  
CD. REYNOSA, TAMAULIPAS

AUTORIZÓ:

  
Q.F.B. MIRIAM CAVAZOS GARCIA  
RESPONSABLE DE LABORATORIO

  
BIOLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO  
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

COMISION ESTATAL  
PARA LA PROTECCION CONTRA  
RIESGOS SANITARIOS  
REYNOSA  
COORDINACION  
M.I.A.  
TAM  
SECRETARIA  
DE