

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS
AGUA CRUDA
ago-18

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	NOM-127/94	PROMEDIO	
TURBIEDAD NTU	18.5	16.8	22.3	20.0	22.1	17.4	18.9	19.0	21.0	23.0	19.4	22.4	19.0	18.3	17.0	18.2	17.6	18.2	26.0	16.8	17.2	15.2	15.0		5 NTU	19.1
PH	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.7	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6		6.5-8.5	7.6
ALCALINIDAD TOTAL	92	92	80	94	90	90	92	108	104	100	96	104	98	90	80	106	998	110	86	94	100	104	90		134.7	
DUREZA TOTAL	272	252	262	252	278	262	280	374	254	282	246	266	268	232	234	250	264	250	256	266	262	262	262	268	500 MG/LT	265.0
CLORUROS	156	166	137	145	174	179	182	250	155	185	187	180	170	151	177	186	187	177	164	175	170	174	175	250 MG/LT	174.0	
CALCIO	136	150	144	148	126	150	148	198	144	140	138	160	128	132	128	142	148	148	152	136	144	156	146		145.3	
MAGNESIO	136	102	118	104	152	112	132	176	110	142	108	108	140	100	106	108	116	102	104	130	118	106	122		119.7	
SDT	473	571	571	590	514	521	470	692	459	566	585	553	544	538	606	619	767	745	551	541	533	537	551	1000 MG/LT	569.4	

Realizó

DEP. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
JEFE DE LABORATORIO

DOA E DURAN


COMISION NACIONAL DEL AGUA
CONAGUA

11 SEP 2018

REGISTRO
DIRECCION DE CUENCA RIO BRAVO
RESIDENCIA GENERAL
PROGRAMA PROTECTORA NORTE
CD. REYNOSA, TAMAULIPAS

BIO. LUIS ANTONIO GUILLEMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

05/09/2018

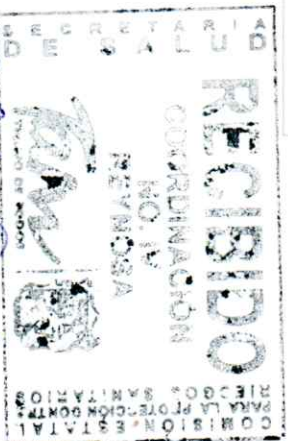

water