



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



**COMAPA**  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 Enero del 2024

**FOLIO:** 280521423000096

**ASUNTO:** RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

C. [REDACTED]

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, la Unidad de Transparencia de la COMAPA de Reynosa, atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el día **06 de Diciembre del 2023** que a la letra dice:


**Copia de los resultados de los recorridos de inspección y vigilancia, a las instalaciones de Comapa, de esta año.**

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 146 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, envió a usted la respuesta en tiempo y forma a la información solicitada.

En caso de existir alguna inconformidad con la información proporcionada a su solicitud, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas prevé los mecanismos de revisión dentro del término de quince días siguientes a esta notificación, para conocer más visite:  
[http://www.itait.org.mx/tramites/recurso\\_revision/](http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/)

Sin otro asunto en particular y esperando a que la información proporcionada satisfaga los parámetros de su solicitud no resta, más que agradecerle la oportunidad que nos brindó para atenderle y fortalecer así la cultura de una rendición de cuentas efectivas.

**ATENTAMENTE**

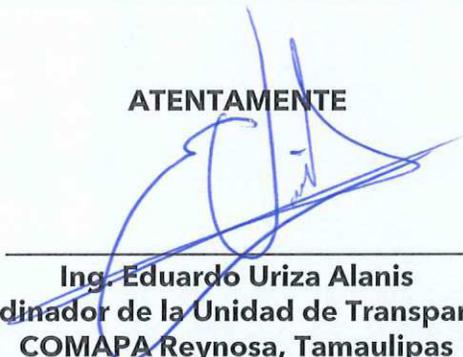  
Ing. Eduardo Uriza Alanis  
Coordinador de la Unidad de Transparencia  
COMAPA Reynosa, Tamaulipas

COMAPA

Río Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-2200

 /comapa.reynosa

 @comapareynosa

 comapa\_reynosa

[www.comapareynosa.gob.mx](http://www.comapareynosa.gob.mx)



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

**COMAPA**  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Cd. Reynosa, Tam. a 08 de Enero de 2024  
No. de Oficio: GA-003/2024  
**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

**ING. EDUARDO URIZA ALANIS**  
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envío un cordial saludo , al mismo tiempo le hago llegar la información solicitada por el oficio **UT: 152-2023**, En el cual solicitan **Copia de los resultados de los recorridos de inspección y vigilancia, a las instalaciones de comapa del año 2023.**

Asi mismo le hago llegar los anexos de la información solicitada, Sin más por el momento quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

**LIC. ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA



ARCHIVO.



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

COMAPA  
Río Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-2200

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)

**REYNOSA  
AGENDA  
2030**



**COMAPA**  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Cd. Reynosa, Tamaulipas A 04 de Diciembre del 2023  
Coordinación: Seguridad Industrial e Integral  
Oficio: SII/156/2023  
Asunto: Reporte de Actividades mas relevantes

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024  
LIC. ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
PRESENTE.

Por medio del presente hago de su conocimiento que dentro del período comprendido **Enero a Diciembre 2023**, se realizaron las actividades mas relevantes a describir dentro de esta coordinación de Seguridad Industrial e Integral.

- RECORRIDOS DE SUPERVISION A LAS DIFERENTES PLANTAS Y CARCAMOS
- INSTALACION DE CONOS DE VIENTO EN PTAR 2, PLANTA JUAREZ, PASTOR LOZANO, PLANTA RANCHO GRANDE
- **Simulacro Nacional de conato de Incendio en Oficina de Plaza Comercial del Rio.**  
*En coordinación con la administración de la Plaza con registro a nivel Nacional. Y donde la Planeación, Logística e insumos estuvieron a cargo de esta coordinación, y contamos con la participación de la Cruz Roja, Transito, SEDENA, Protección Civil y Bomberos.*
- **Se construyeron 36 Anuncios con presupuesto y mano de obra de los supervisores y material donado para dichos anuncios. Para el uso de señalización en obras.**
- CURSO DE EXTINTORES PARA LOS EMPLEADOS DE LA COMAPA EN PLANTA PASTOR LOZANO CON VACIADO DE EXTINTORES
- SIMULACRO NACIONAL 2023 EN OBRA CON CUADRILLAS
- APOYO A COORDINACION DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. CIRUELOS COL. JARACHINA
- APOYO A COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE RIO BRAVO C/SAN CARLOS COL. REVOLUCION OBRERA
- APOYO A COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES EN CARR. REYNOSA-SAN FERNANDO COL. LOPEZ PORTILLO
- APOYO A COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS EN LATERAL ANZALDUAS COL. PRADERAS DE ORIENTE
- APOYO A COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE JULIAN CARRILLO COL. NARCISO MENDOZA
- APOYO A COORDINACION DE AGUA POTABLE EN CALLE ROSARIO COL. JARACHINA
- APOYO A COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES EN LIMPIEZA DE POZOS DE DRENAJE 58MT DE PROFUNDIDAD EN FRACC. VILLA ESMERALDA
- APOYO A COORDINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE ZACATECAS Y SEPTIMA COL. UNIDAD OBRERA.

Siendo todo por el momento quedo ante usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. CÉSAR BAHÉNA MOLINA  
COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
E INTEGRAL



**VOLAMOS**






GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



**COMAPA**  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

## PLANTA GRANJAS

Localizado en la lateral del canal Rhode c/ Leona Vicario en la col. Villas de IMAQ en donde las instalaciones se encuentran en buenas condiciones pero aun así hace falta la limpieza exterior como es el de quitar la maleza y basura. El porton al lado de la caseta de guardias se encuentra descuadrado y caído por daño en la soldadura. Malla perimetral trasera se encuentra dañada. No hay iluminación en ninguna de las lámparas. Se encuentran 10 m<sup>3</sup> de basura acumulada en el área de rebombeo. Las cajas de válvulas con una profundidad de 5 metros x 2 de ancho y 4 de largo se encuentra con sin las tapas laterales exponiendo la seguridad de los operadores y guardias que hacen sus rondines en el area,.

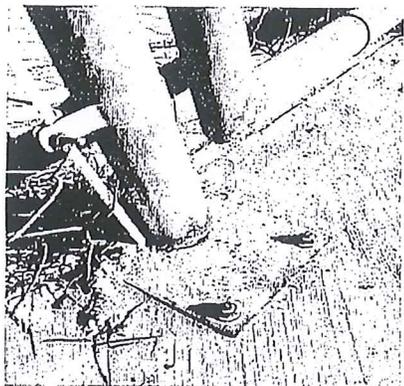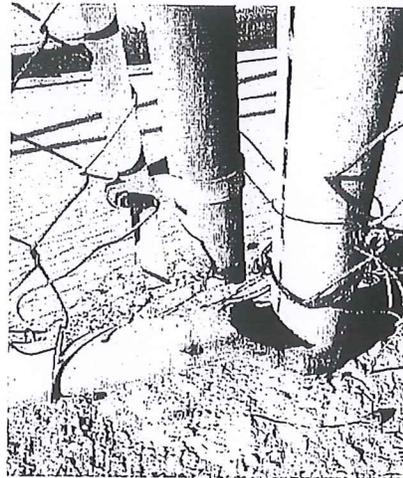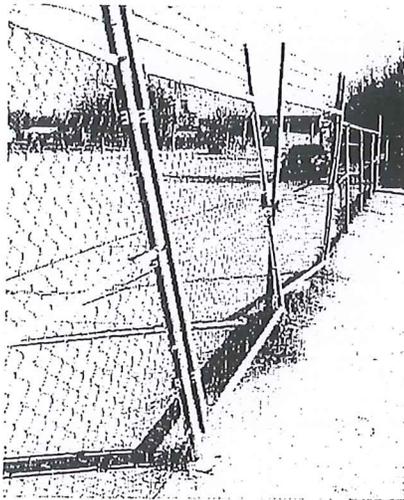





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



**COMAPA**  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

## REBOMBEO BUGAMBILIAS 1

Localizado en av. Hacienda San Juan c/ Hacienda de Tamaulipas s/n , se encuentra el operador Domingo Abarca Jasso con no. De empleado 30941. Se encuentra con la maleza muy crecida, e en el portonde acceso se encunetra el tubo de abajo ya lleva mucho tiempo dañado y hasta el momento no lo han reparado.

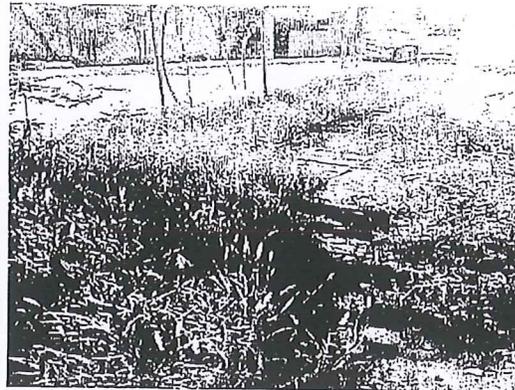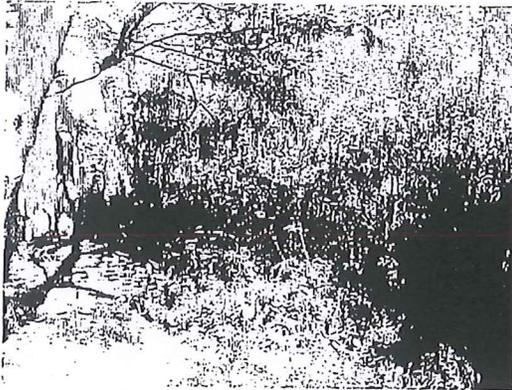






GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



**COMAPA**  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

## REBOMBEO BUGAMBILIAS 2

Localizado Hacienda bugambilias y hacienda las rosas col. Bugambilias se logra apreciar que hay un poco de maleza cerca de los rebombeos y en el área perimetral. La cerca perimetral esta caída en la parte de atrás por que chocan con mucha frecuencia los vehículos que circulan alrededor.

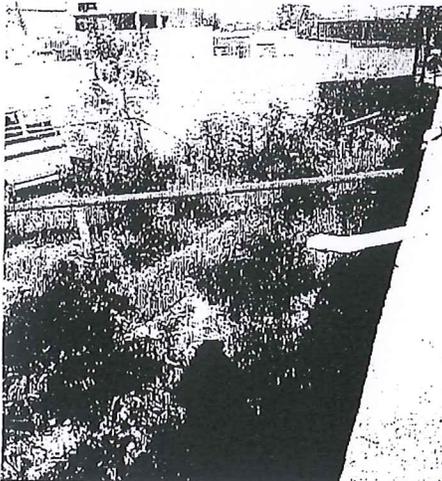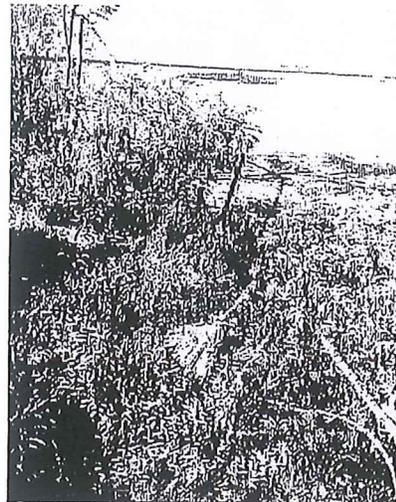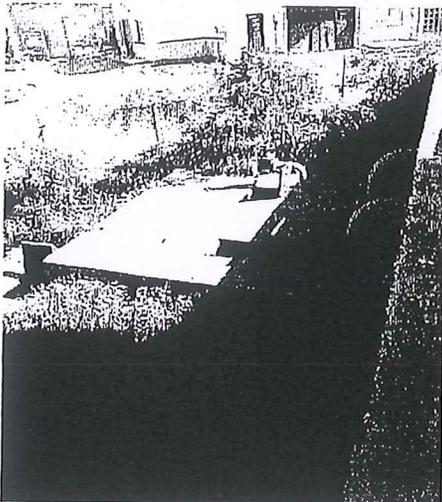




GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



**COMAPA**  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

## M E D I D O R E S

Localizado en la calle Praxedis Balboa c/ José Escandón en la col. Country. En este taller mecánico de los vectores se encuentra completamente lleno de basura mucha de esta de los mismos empleados que laboran ahí, se logra apreciar todo el área lleno de llantas, platicos y partes mecánicas así como camionetas que ya no tienen reparación. Este taller cuenta con guardia las 24 hrs. Aquí se acaba de instalar 4 reflectores que iluminan todo el área.

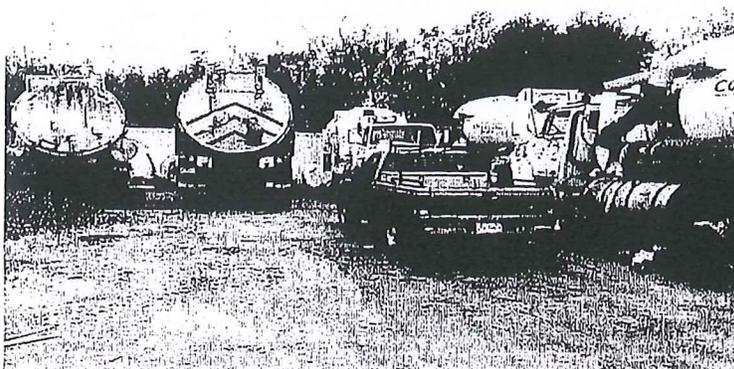



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



**COMAPA**  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

## CÁRCAMO # 6

Localizado en calle Lomas de San Antonio c/ canal Rhode en la col. Modulo 2000. Se encuentra en construcción y remodelación ya en un 60% de la obra.

