



**UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA  
COMAPA DE REYNOSA**

**RESPUESTA:** RSI-089-2019

**FOLIO:** 00320719

**ASUNTO:** RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
Cd. Reynosa, Tamps. a 07 de mayo del 2019

C. [REDACTED].

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Tamaulipas, la Unidad de Transparencia de la COMAPA Reynosa atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el día **22 de abril del 2019** que a la letra dice:

**Se solicita mapa de las plantas potabilizadora, tratadora, tanques de almacenamientos, cárcamos y los pozos de agua con los que cuenta el organismo operador de agua para abastecimiento.**

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 146 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, envío a usted la respuesta en tiempo y forma a la información solicitada.

En caso de existir alguna inconformidad con la información proporcionada a su solicitud, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tamaulipas prevé los mecanismos de revisión dentro del término de quince días siguientes a esta notificación, para conocer más visite:  
[http://www.itait.org.mx/tramites/recurso\\_revision/](http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/)

Sin otro asunto en particular y esperando a que la información proporcionada satisfaga los parámetros de su solicitud no resta, más que agradecerle la oportunidad que nos brindó para atenderle y fortalecer así la cultura de una rendición de cuentas efectivas.



AYUNTAMIENTO  
**REYNOSA**  
2018 - 2021



Cd. Reynosa, Tam. A 03 de Mayo de 2019  
No. de Oficio: GTO-372/2019  
Asunto: EL QUE SE INDICA

**LIC. CIRO ANDRÉS IBARRA ZAPATA**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**  
Presente.-

Me refiero a su oficio Num. UT/124/2019 de fecha 24 de Abril, mediante el cual me solicita la siguiente información:

**“Mapa de las plantas potabilizadoras, tratadora, tanques de almacenamientos, cárcamos y los pozos de agua con los que cuenta el Organismo Operador de agua para abastecimiento”.**

Anexo a la presente, le estoy enviando en formato impreso la información requerida.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

**ATENTAMENTE:**


**Arq. Jorge R. Herrera Bustamante**  
Gerente Técnico y Operativo

Cc.p. Lic. Jesús Ma. Moreno Ibarra.. Gerente General  
C.c.p. Lic. Ricardo Chapa Villarreal. Comisario  
C.c.p. L.A.E. Martín Morga Martínez. Secretario Técnico


JRHB/bds/eoc.  
ARCHIVO.



# PLANTAS POTABILIZADORAS

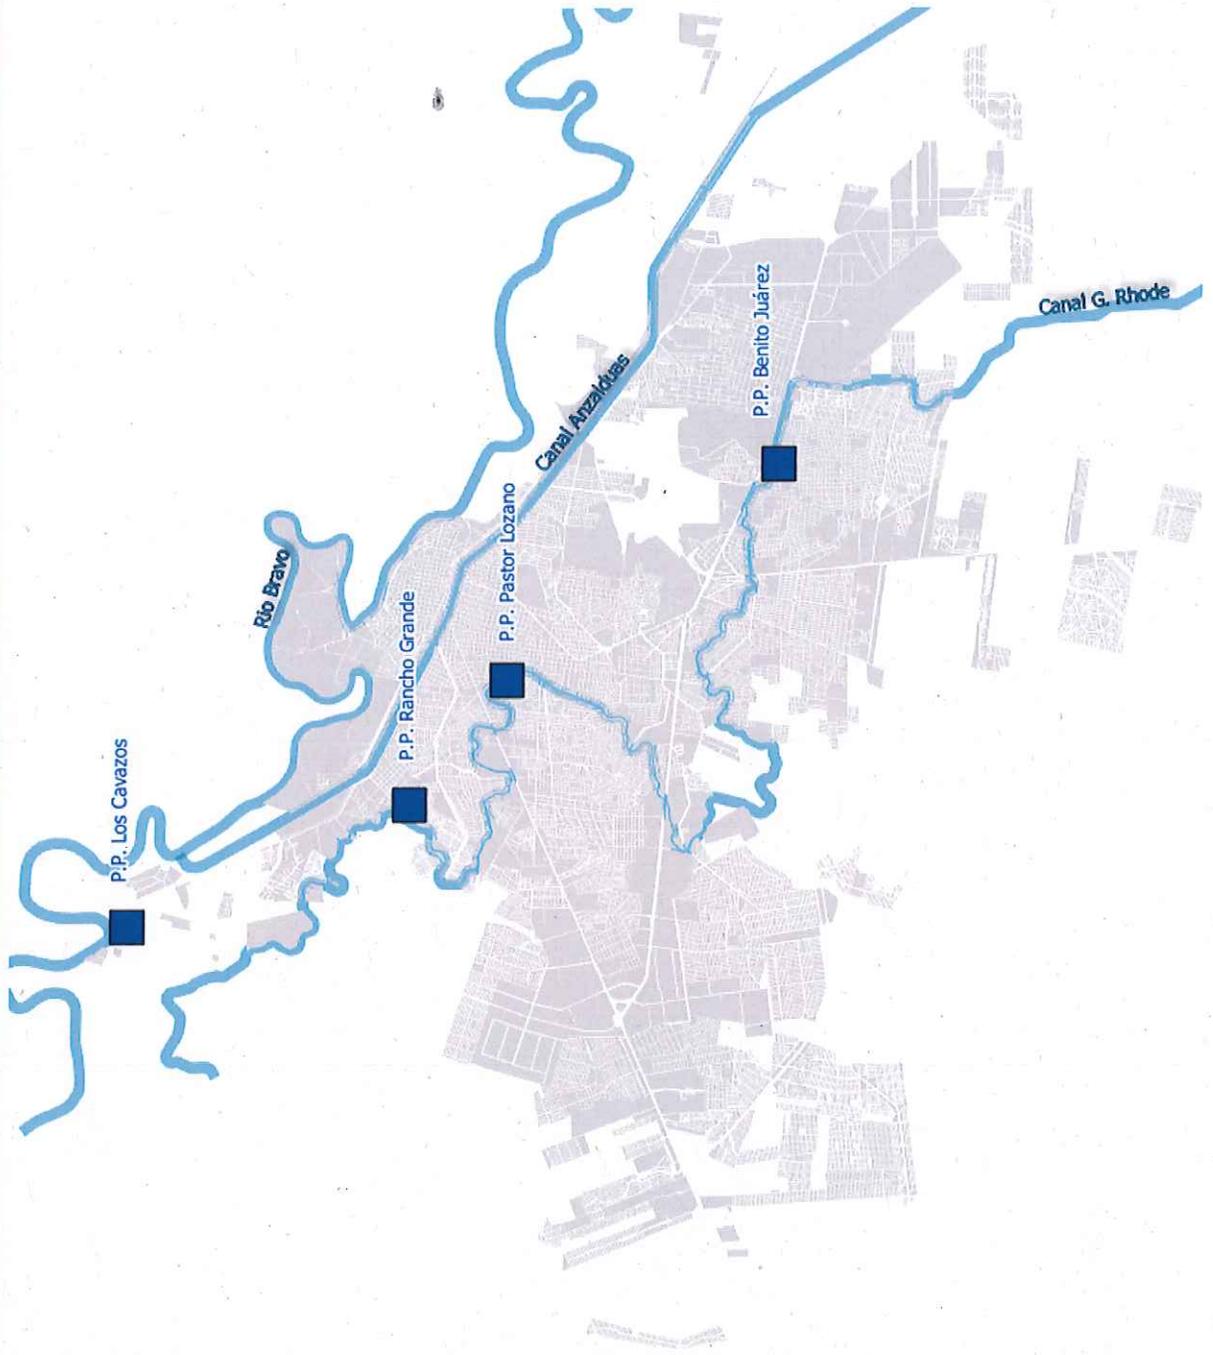


# PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

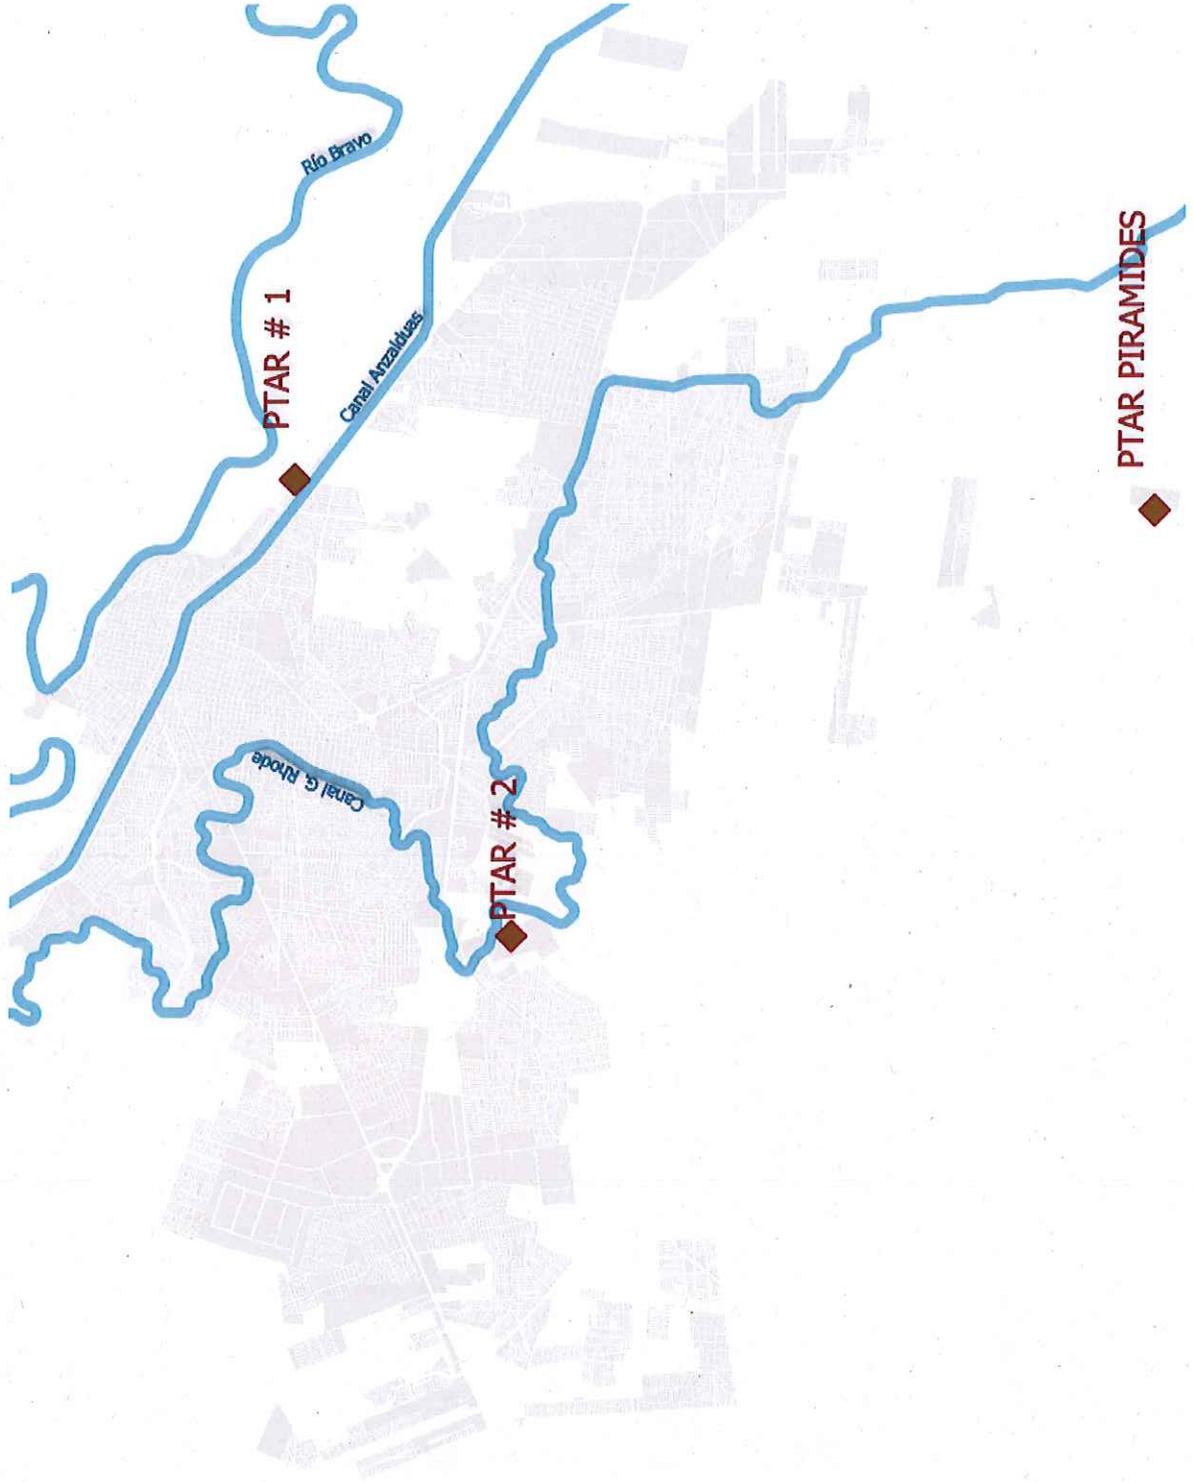



# ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

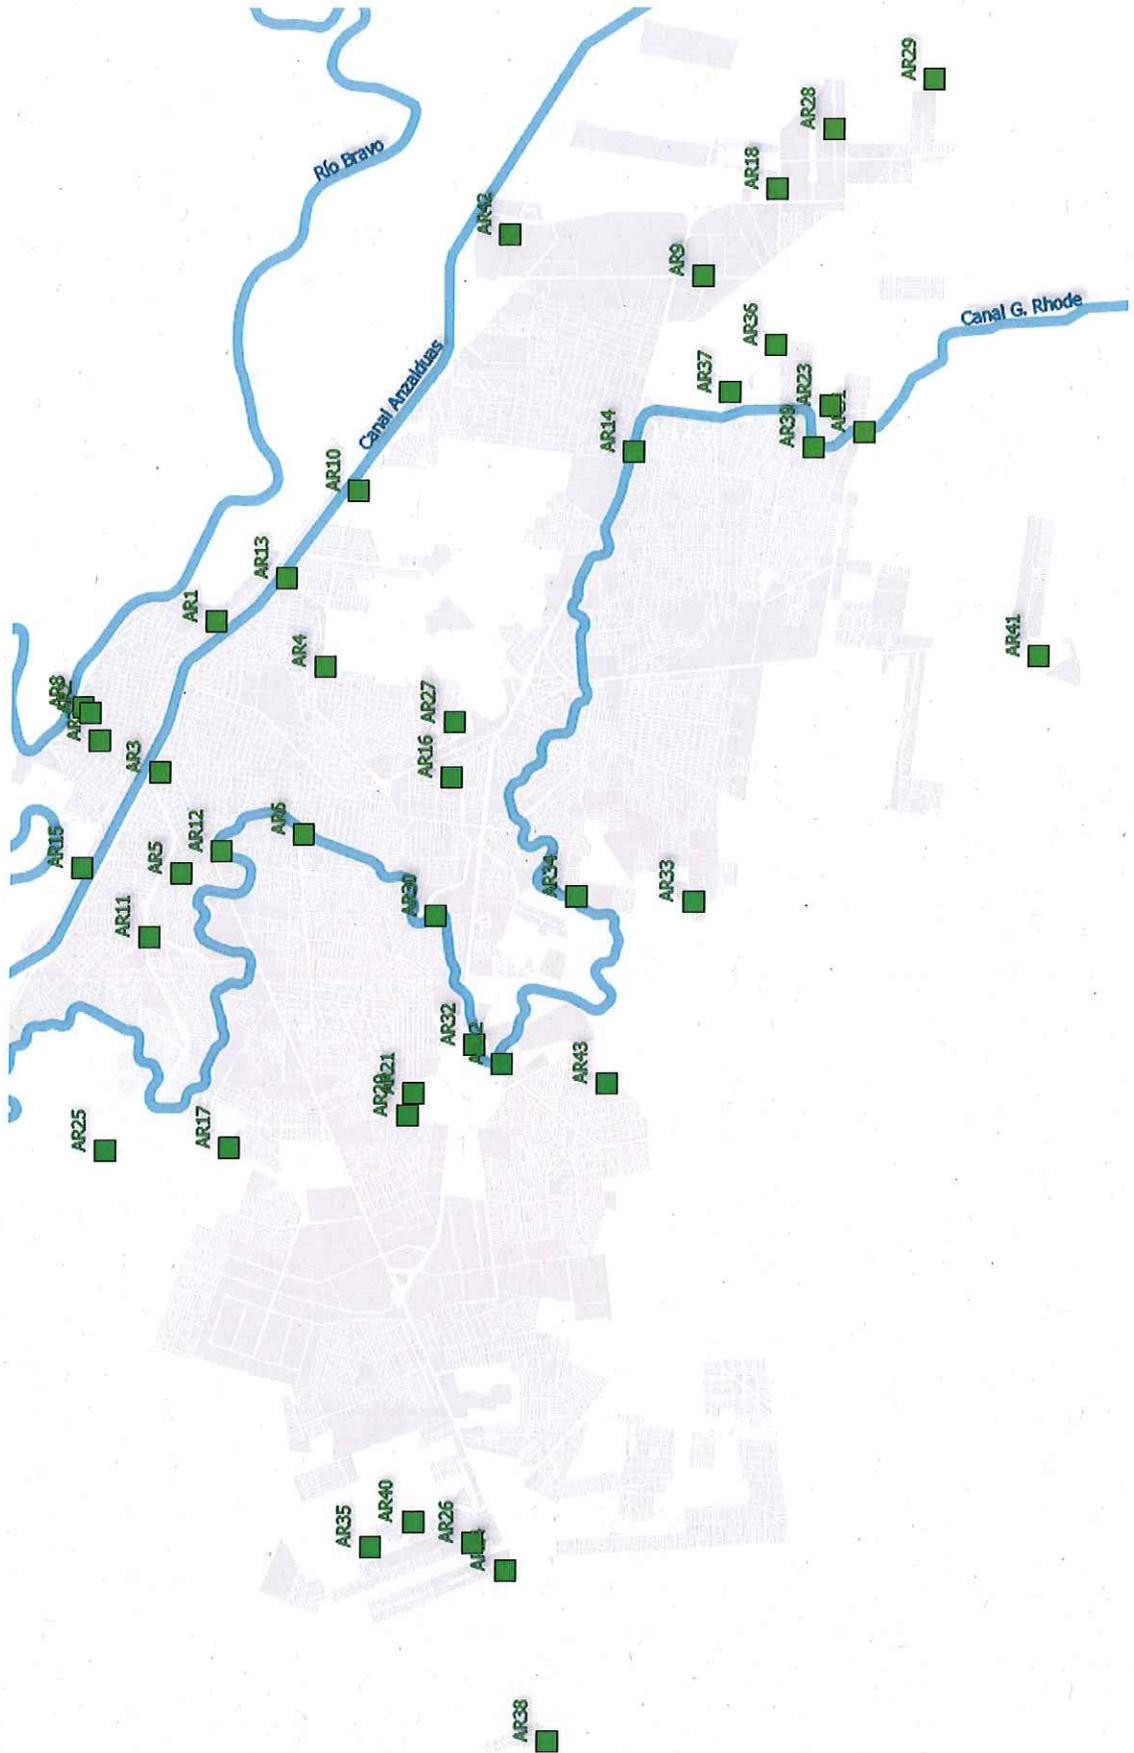

# POZOS PROFUNDOS

